



Система автономного контроля загазованности СГК-3.
Типовая схема соединений.


Пульт ПК-3




Сигнализатор СЗ-1




Сигнализатор СЗ-1



БУПС - 4

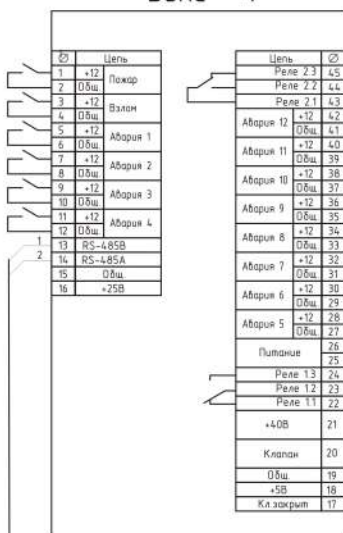

Клапан КПЭГ-М (ВД)

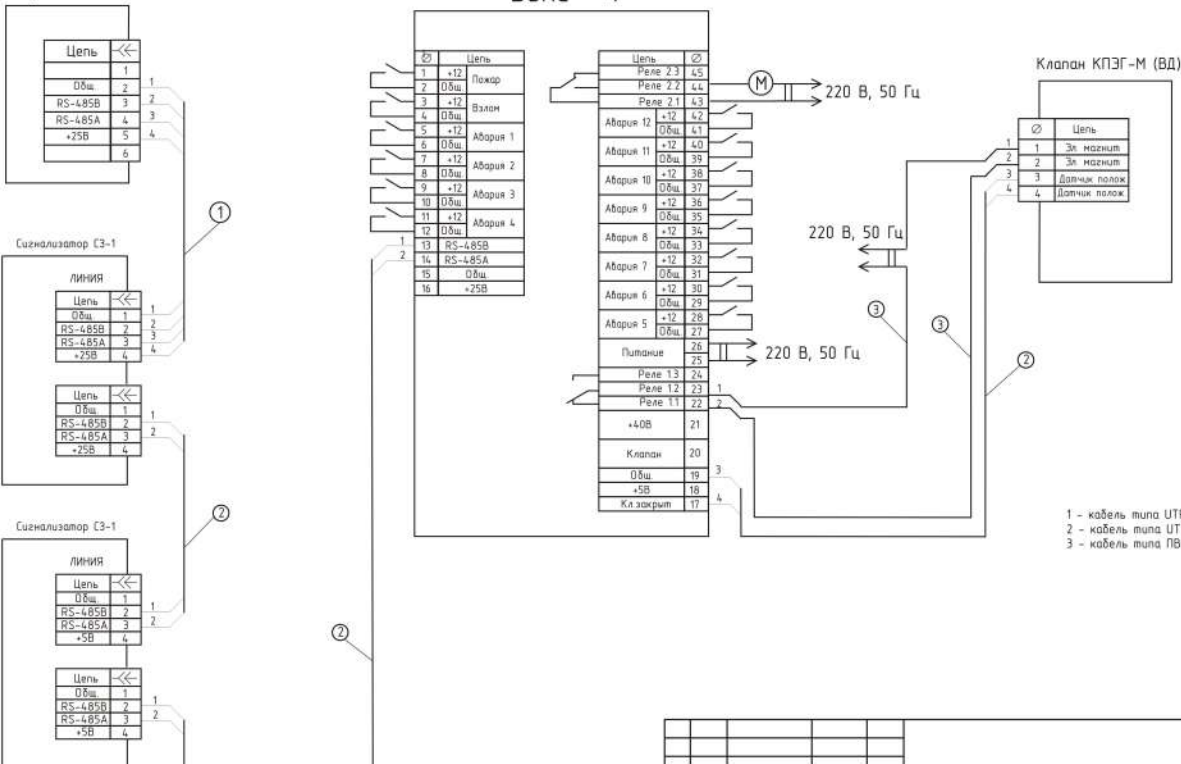

- 1 - кабель типа UTP 2p Cat 5e
- 2 - кабель типа UTP 1p Cat 5e
- 3 - кабель типа ПВС 2х0,75

Схема подключений

Система автономного контроля загазованности СГК-3
для диспетчеризации, с клапаном КПЭГ.

Инв. № тех. зад. / Дата / Подп. и дата / Изм. № тех. зад. / Инв. № тех. зад. / Подп. и дата

Изм/лист № докум	Подп	Дата	Лист	Масса	Масштаб
Разработ					
Проб					
Т. Контр			Лист	Листов	
Н. Контр					
Учт					